


UWAGI

- Ochrona przeciwporażeniowa
- Samoczynne wyłączenie zasilania

Moc zainstalowana
Moc obliczeniowa

Pi =31,0 kW
Po =13,0 kW

YDY 5x4 Istniejący

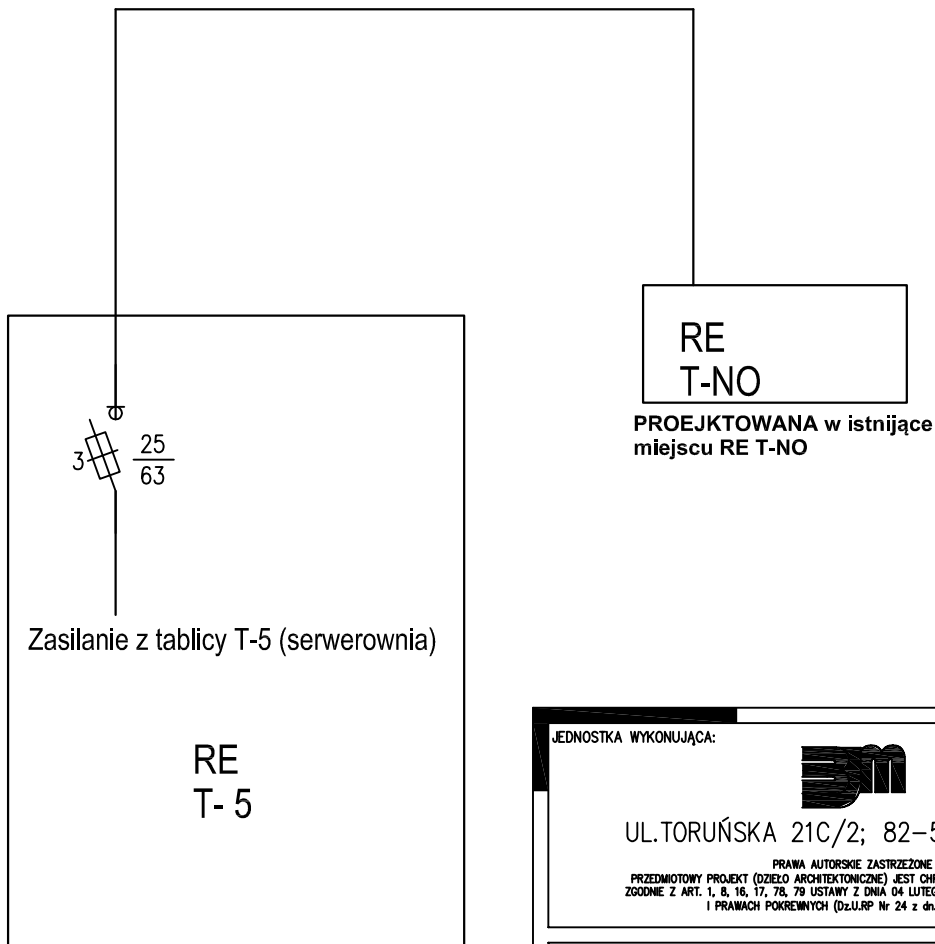

JEDNOSTKA WYKONUJĄCA:



UL. TORUŃSKA 21C/2; 82-500 KWIDZYN

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
PRZEDMIOTOWY PROJEKT (DZIEŁO ARCHITEKTONICZNE) JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZGODNIE Z ART. 1, 8, 16, 17, 78, 79 USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.RP Nr 24 z dn. 23.02.1994)

NAZWA:

REMONT/ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA SKRZYDŁA ZACHODNIEGO
BUD. POKLASZTORNEGO FRANCISZKANÓW (MUZEUM NARODOWEGO
W GDAŃSKU) NA CELE MUZEALNE ODDZIAŁU SZTUKI DAWNEJ

ADRES:

UL. TORUŃSKA
80-822 GDAŃSK

INWESTOR:

MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU
UL. TORUŃSKA 1, 80-822 GDAŃSK

RODZAJ PROJEKTU:

PB

BRANŻA:

ARCHITEKTURA/IE

FORMAT RYSUNKU:

A4

DATA:

CZERWIEC 2016

SKALA:

NR RYSUNKU:

E - 1

NAZWA RYSUNKU:

Schemat Zasilania

AUTOR I NR UPRAWNIENI:

mgr inż. Konrad Seklecki
POM/0207/POOE/11

PODPIS:

AUTOR I NR UPRAWNIENI:

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY JEŚLI WYMAGANY:

mgr inż. Mariusz Kacprzak
POM/0189/PWOE/11

PODPIS: